

# 馬宮配水場応急給水栓開設方法

## 住民用給水栓


### ①門扉の解錠（場所：配水場入口横）



入口、出口に扉を2つ設置しています。

鍵：ダイヤル式南京錠（4桁数字）

記入してください↓

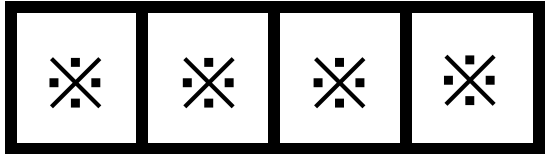


変更する際には、通知します。

### ②10分間の排水



中にある蛇口すべてを全開にして、10分ほど流し続けてください。（管内に残っている古い水を排水しています）

### ③水質検査（残留塩素の確認）

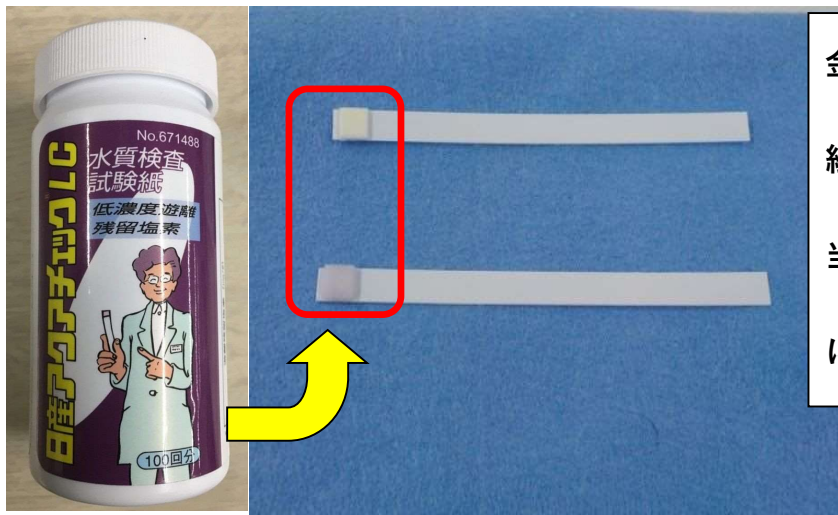

金網フェンスにある収納箱から試験紙を取出し、先端部分を水に数秒間当ててください。色がほんのり紫色に変われば問題ありません。

水道総務課 広報・防災係  
電話番号：048-714-3182