



# 尾間木配水場応急給水施設（住民開設型）開設方法

1. 出入口扉を解錠する。

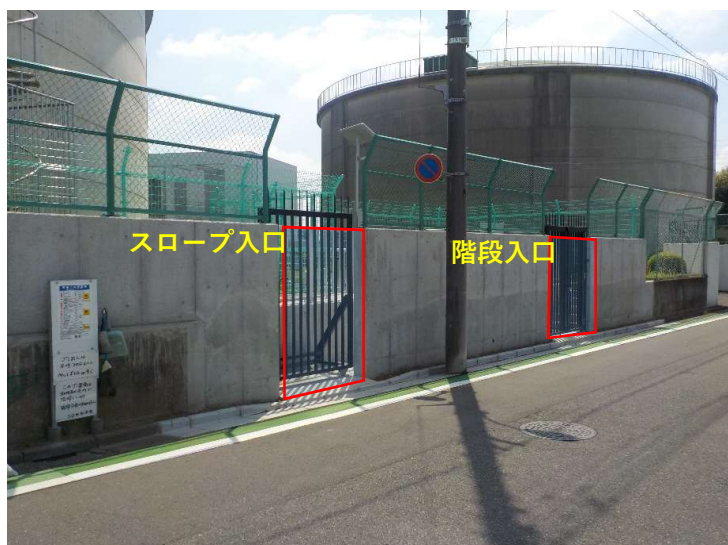


出入口扉には南京錠（ナンバー式）を使用している。

（解除番号）

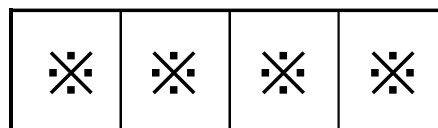


2. すべてのじゃ口を開き、約10分間水を流して排水する。（停滞水の排水）

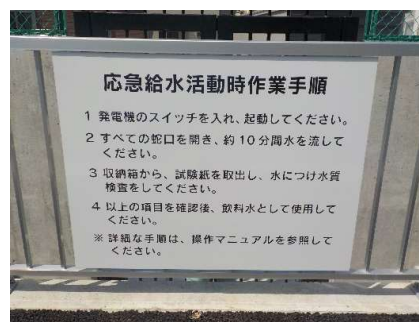

※ 現地に設置してある「応急給水活動時作業手順」の「1 発電機の起動操作」は不要です。

3. 水質検査を実施し、残留塩素があることを確認したのちに給水を開始する。

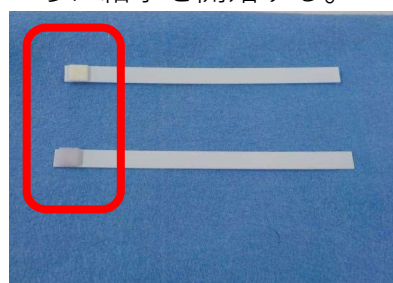

収納箱から試験紙を取り出す。

試験紙を1枚取出し、流水に数秒間当てる。

試験紙の色が変化（白→紫）が確認できたら給水を開始する。

連絡先 さいたま市水道局 水道総務課  
048-714-3182