


尾間木配水場応急給水施設開設方法（住民用給水栓）



- ① 住民用給水栓のフェンス扉（ダイヤル式南京錠）を開錠して入場する

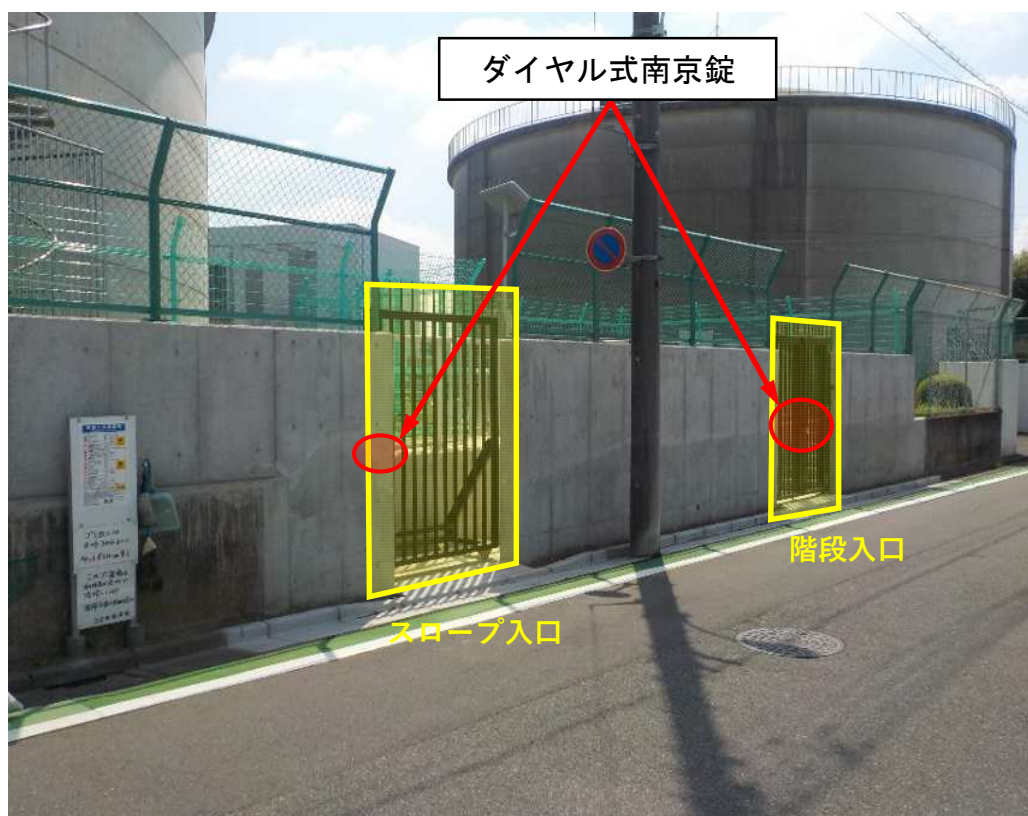

入口・出口それぞれのダイヤル錠を開錠し、フェンス扉を開く




出入口の南京錠を開錠する



- ※防犯上、開錠番号を変更する場合があります
- ※開錠番号は近隣自治会に公開しています
- ※現地設置の錠と異なる場合があります

② 作業手順書を確認する

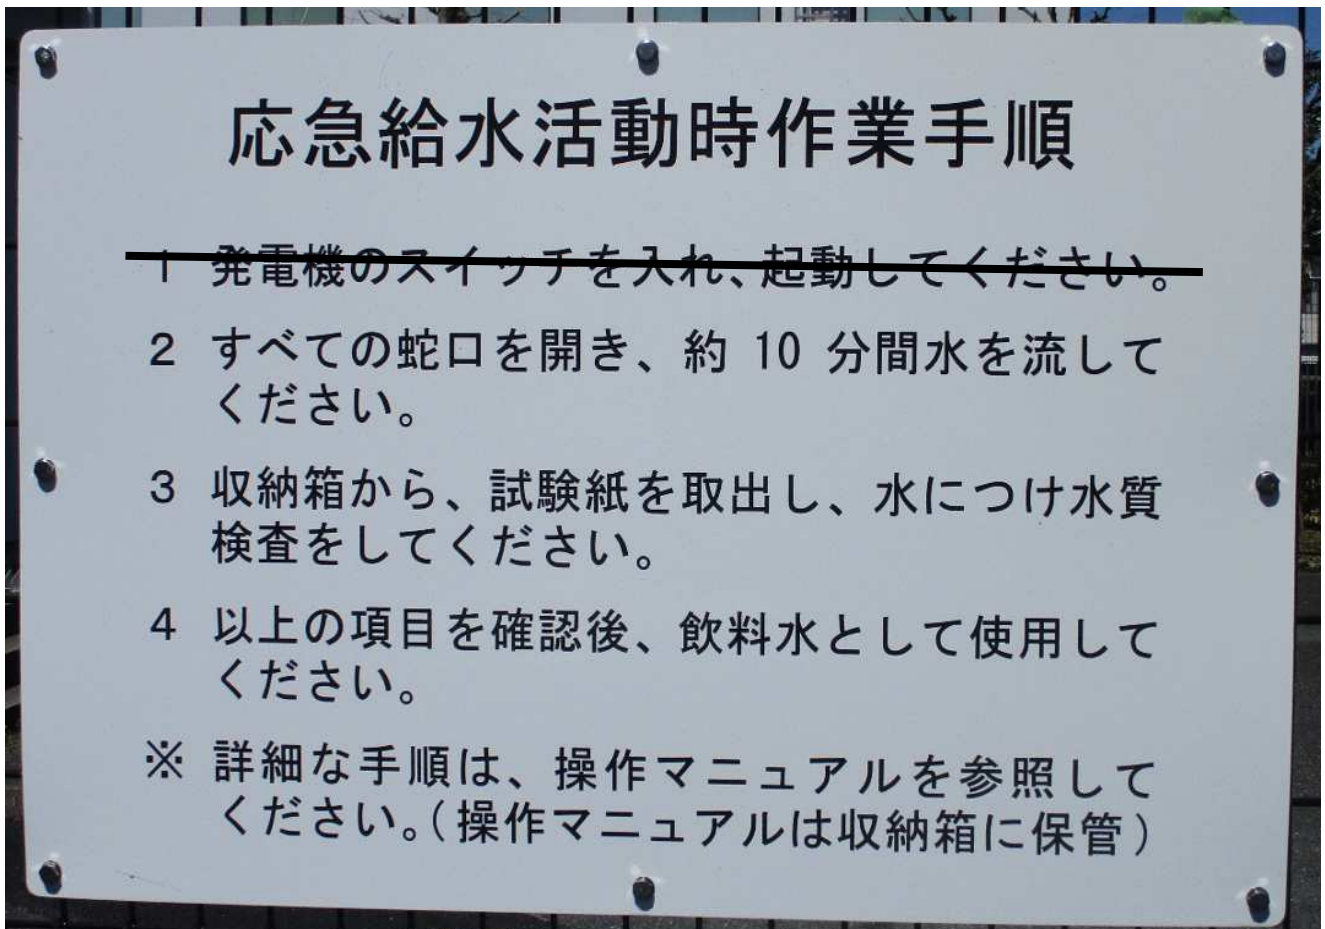

場内に作業手順書の案内看板があります

③ すべての蛇口を開き **約10分間** 水を流して排水する（管内の停滞水を排水）

給水栓の近くにある **収納箱** から **蛇口用ホース** を取り出す



収納箱

収納箱の中にホースが入っています


※ 蛇口用ホースの劣化防止のため、収納箱に保管しています。

※ ポリタンクは収納箱の重しです。中の水は飲めません

蛇口用ホース にパッキンが付いていることを確認し、取り付ける




パッキン: 黒色のゴム輪

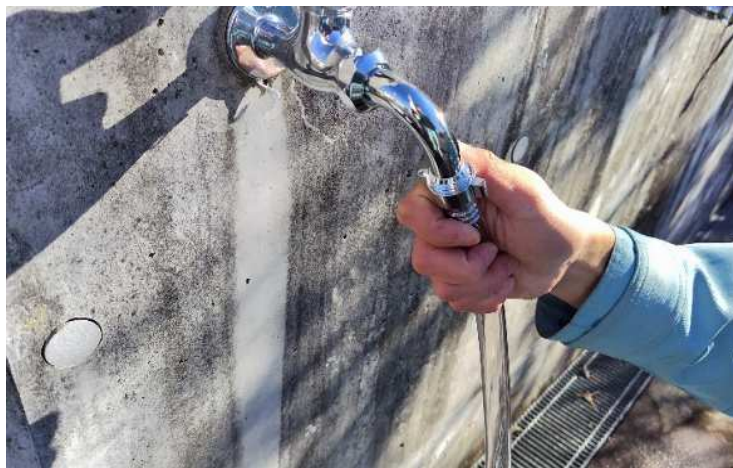

ホースの取付け後に、蛇口を開き、**約10分間** 排水する

④ 簡易水質検査（残留塩素測定）を行う


給水栓の近くにある **収納箱** から **試験紙** を取り出す

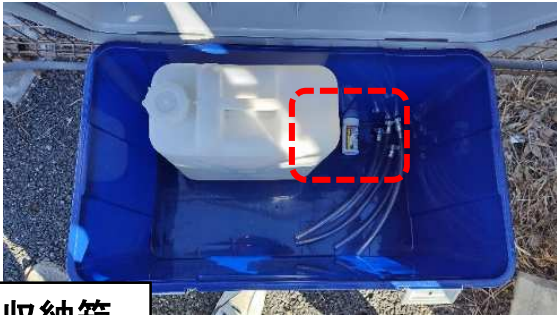

収納箱



試験紙を1本取出し、蛇口から流れる **水に数秒間** 当てます

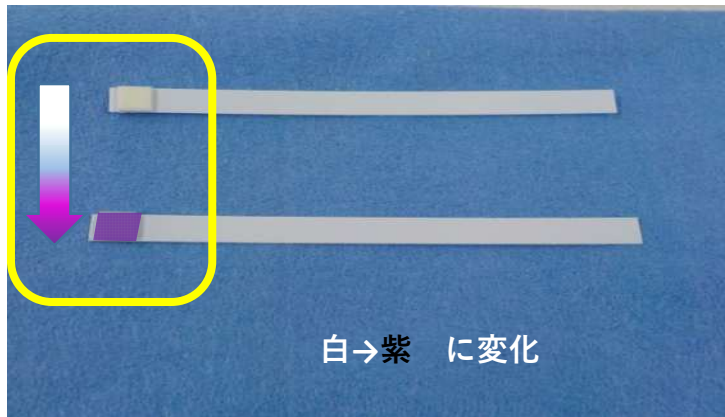

試験紙の色が 「白」 から **「紫」** に変化することを確認します ※薄紫でもOK

⑥ 給水開始

持参した入れ物に給水し、持ち帰ります



水道総務課 広報・防災係
TEL 048-714-3182