


# 東部配水場応急給水施設開設方法(住民用給水栓)

## ① 住民用給水栓のフェンス扉(2か所)を開く。



入口・出口それぞれのダイヤル錠を開錠し、フェンス扉を開く。


## ② すべての蛇口を開き、約10分間、水を流して排水する。(停滞水の排水)

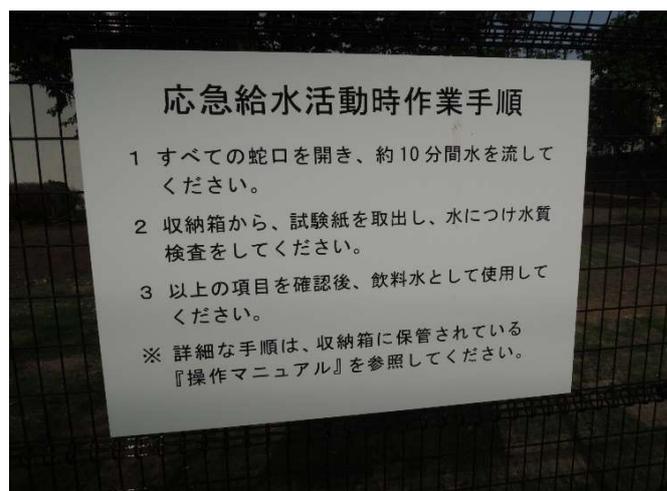

## ③ 簡易水質検査(残留塩素測定)を行い、給水を開始する。



住民用給水栓エリア内にある収納箱から試験紙を取り出す。

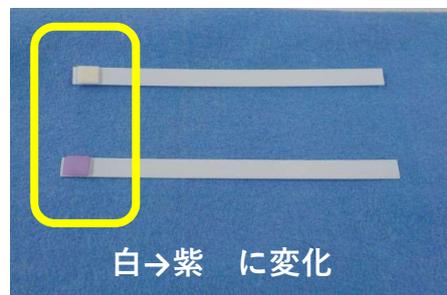

試験紙を1枚取出し、流水に数秒間当てる。

試験紙の色が変化(白→紫)が確認できたら給水を開始する。

水道総務課 広報・防災係

TEL 048-714-3182