さいたま市下水熱広域ポテンシャルマップ（詳細版）

下水熱ポテンシャル[広域版]				
記　号	下水熱ポテンシャル　※1	住宅給湯負荷相当の世帯数目安　※2		
→	1,000MJ/日未満	0	～	29
→	1,000MJ/日 ～ 3,000MJ/日未満	29	～	87
→	3,000MJ/日 ～ 10,000MJ/日未満	87	～	290
→	10,000MJ/日 ～ 50,000MJ/日未満	290	～	1,450
→	50,000MJ/日 ～ 100,000MJ/日未満	1,450	～	2,900
→	100,000MJ/日以上	2,900	～	
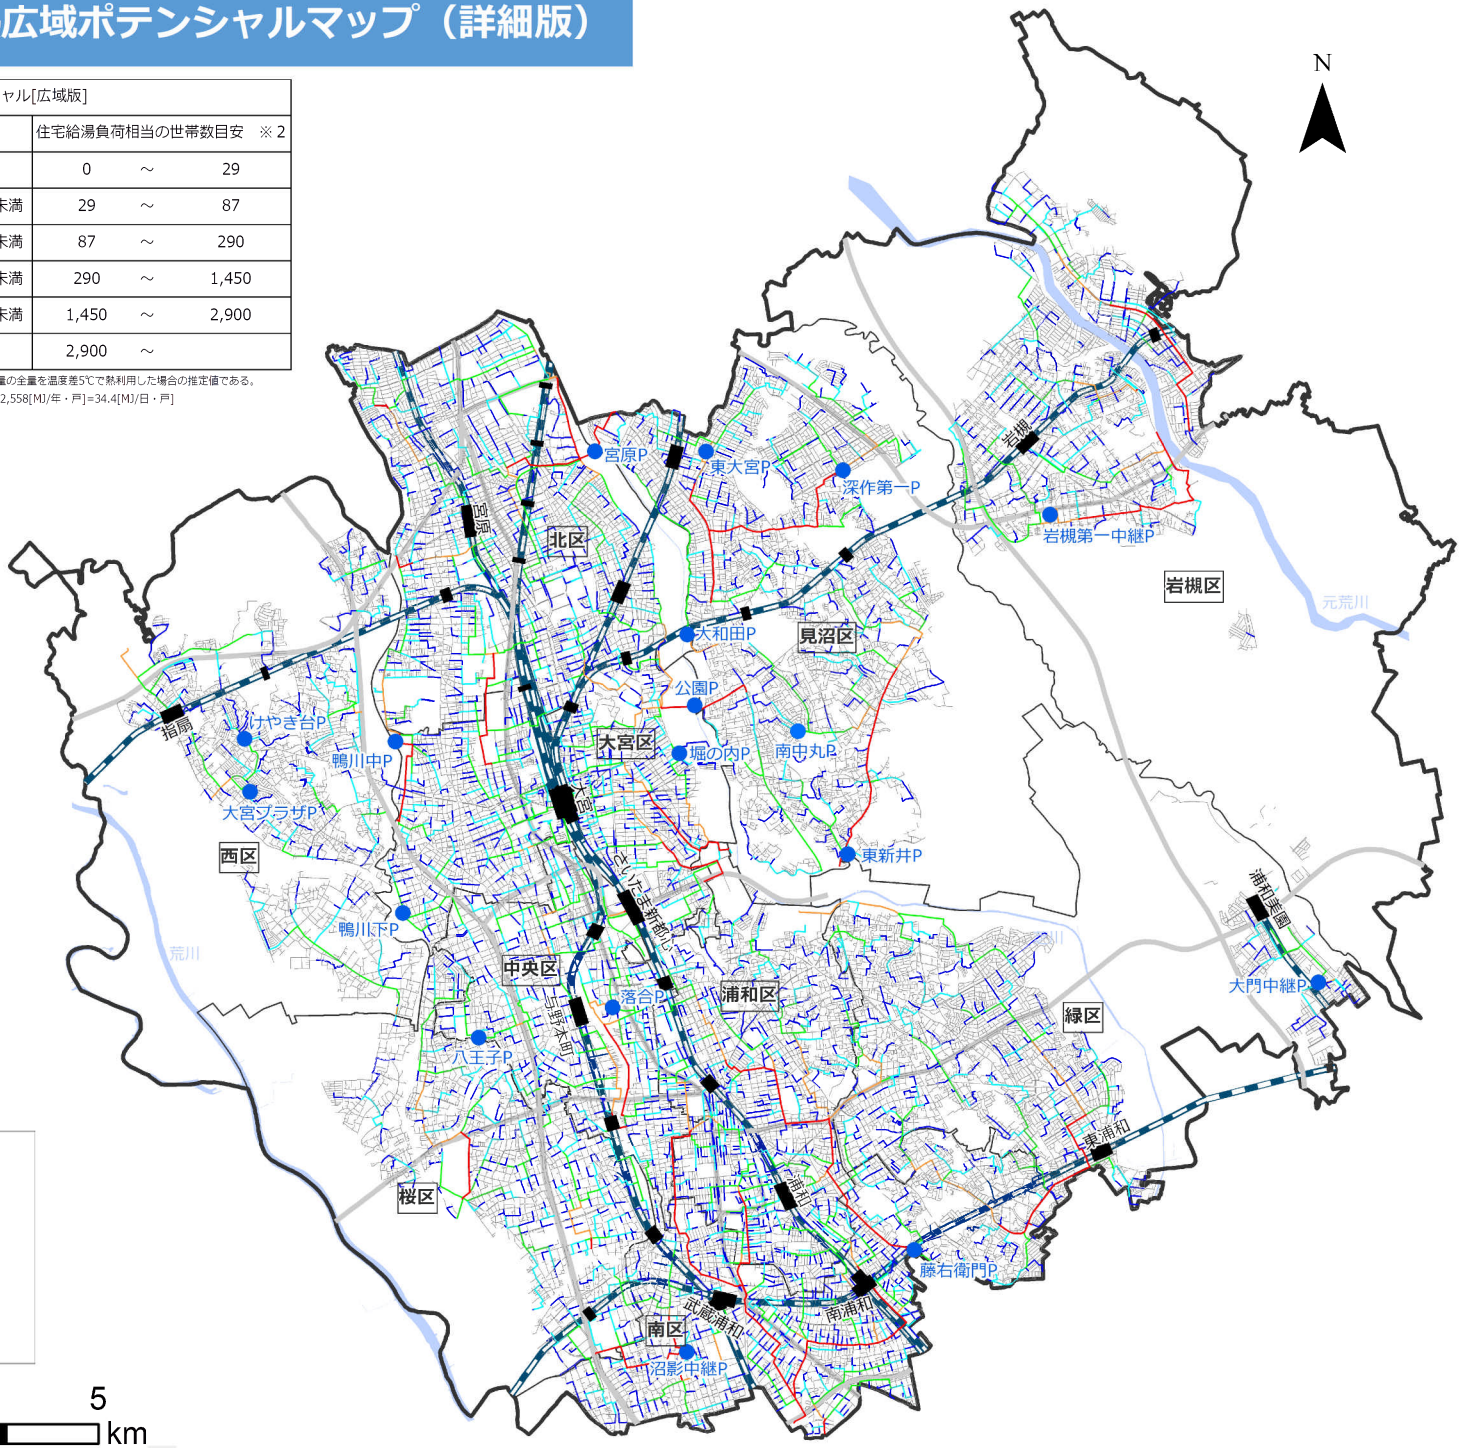
※1　平成26年度ポテンシャル、ポテンシャルは各地点で下水流量の全量を温度差5℃で熱利用した場合の推定値である。
※2　集合住宅の給湯熱負荷原単位（地域冷暖房技術手引書）　12,558[MJ/年・戸]=34.4[MJ/日・戸]