

## 令和7年度 さいたま市立病院自動販売機設置事業者公募

### 公募物件 一覧表

物件番号	貸付場所	設置台数	貸付面積
1	第2別館横(屋外)	1台	1.62㎡ (W 180cm×D 90cm)
2	救急家族控室	1台	1.26㎡ (W 100cm×D 90cm:自販機) (W 60cm×D 60cm:回収ボックス)
3	9階 レストラン前	1台	1.62㎡ (W 180cm×D 90cm)

注1) 公募物件の詳細は、各物件調書をご覧ください。


注2) 使用済み回収ボックス、電源接続部分及び放熱スペースも貸付面積に含むものとする。

注3) 転倒防止対策も併せて行うこと。

物件調書

物件番号	1	物件の場所	第2別館横(屋外)	
販売品目	清涼飲料水		設置台数	1台
貸付面積	1. 62㎡(W 180cm×D 90cm) ※使用済み容器回収ボックス、電源接続部分及び放熱スペースも貸付面積に含むものとする。			
貸付条件等	<ul style="list-style-type: none"> <li>販売品目は、缶、びん、ペットボトル、紙パック等の密閉容器の清涼飲料水としてください。</li> <li>自動販売機の色は、白を基調とした色にしてください。</li> </ul>			

配置図

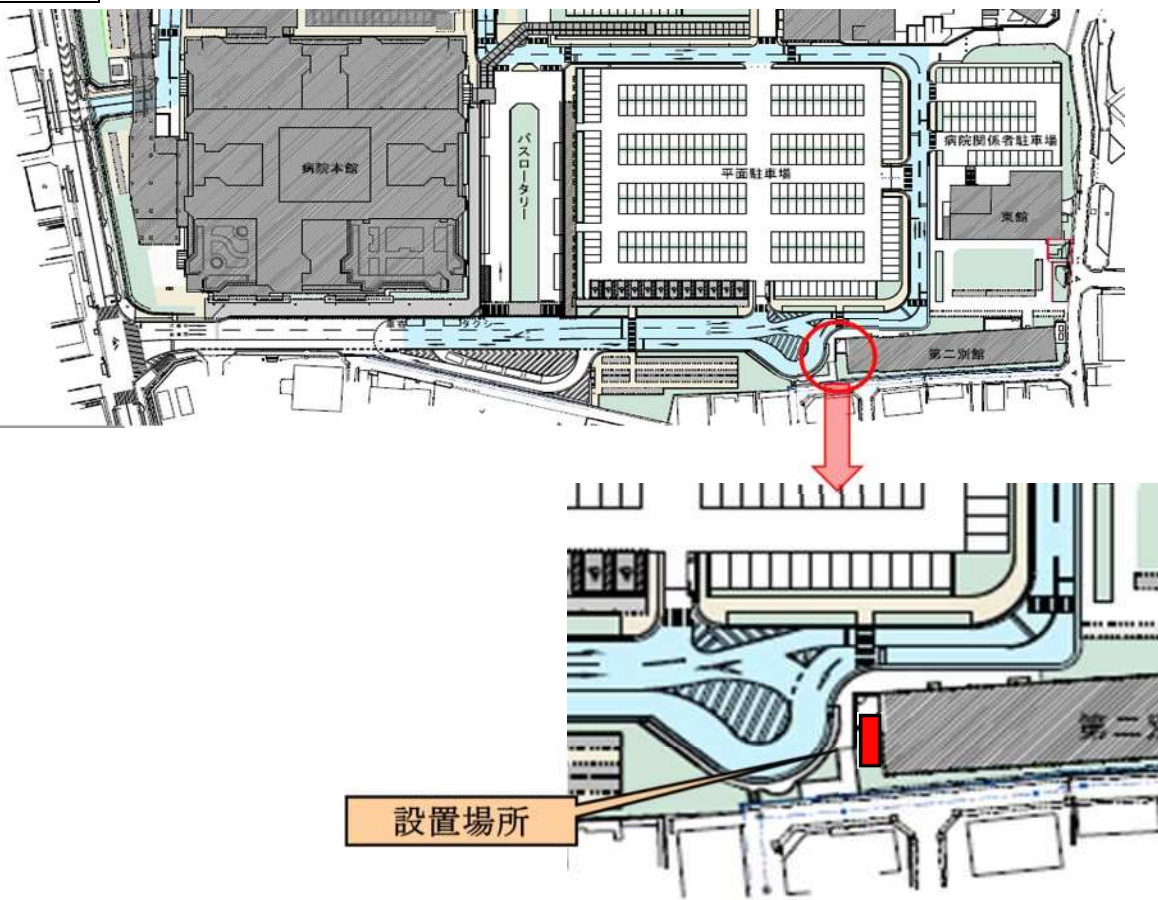


参考データ

- ・新規設置
- ・既設の自動販売機数: 18台(平均売上: 7, 646本/年)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
外来患者数(人)	261,112	265,824	260,977
入院患者延数(人)	172,133	182,467	190,219

物件調書

物件番号	2	物件の場所	救急家族控室	
販売品目	清涼飲料水		設置台数	1台
貸付面積	1. 26㎡(W 100cm×D 90cm:自販機)(W 60cm×D 60cm:回収ボックス) ※使用済み容器回収ボックス、電源接続部分及び放熱スペースも貸付面積に含むものとする。			
貸付条件等	<ul style="list-style-type: none"> <li>販売品目は、缶、びん、ペットボトル、紙パック等の密閉容器の清涼飲料水としてください。</li> <li>自動販売機の色は、白を基調とした色にしてください。</li> </ul>			

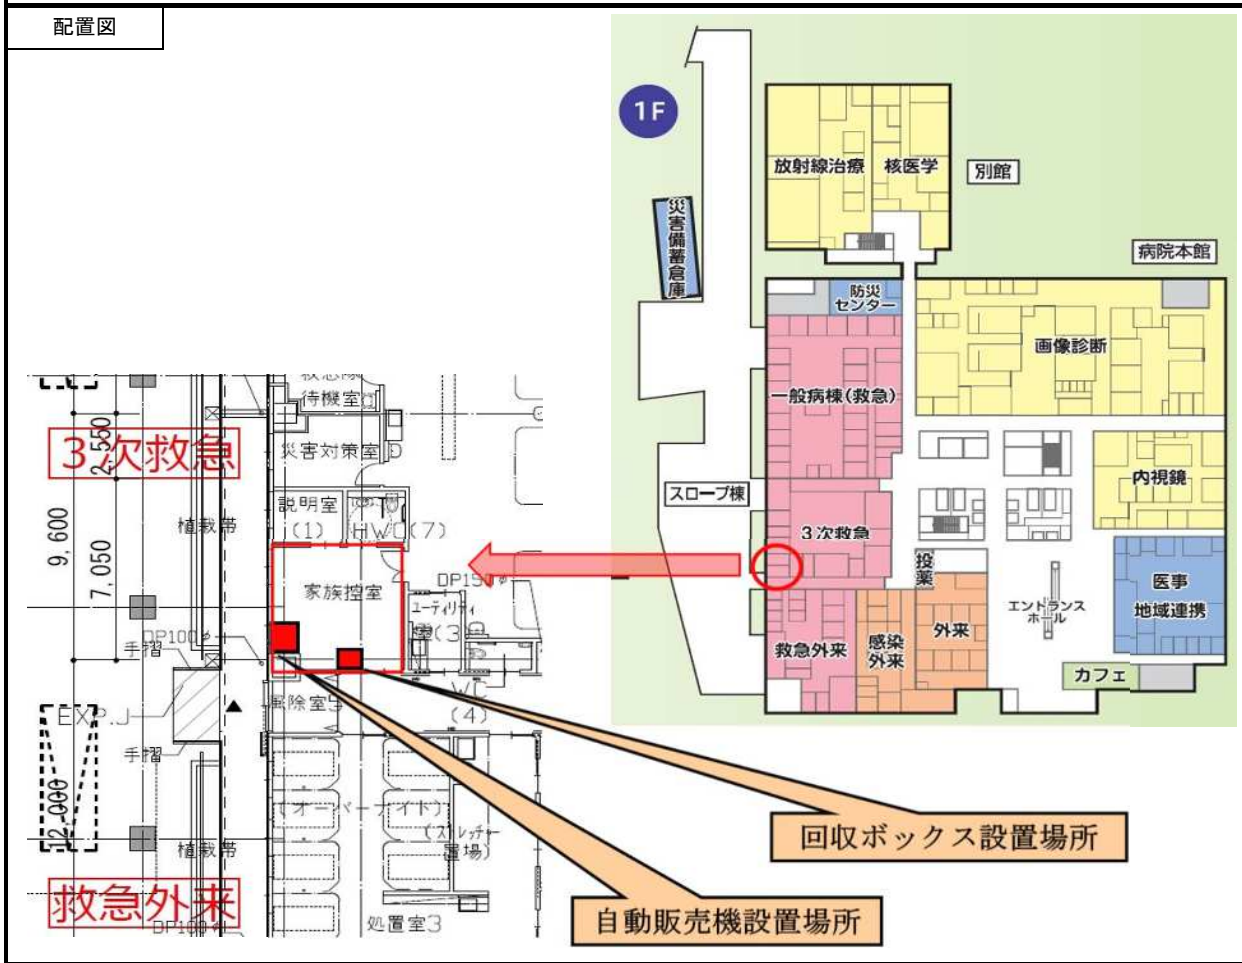

参考データ


- 新規設置
- 既設の自動販売機数: 18台(平均売上: 7,646本/年)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
救急車受入数(台)	7,877	9,223	8,909

物件調書

物件番号	3	物件の場所	9階 レストラン前	
販売品目	清涼飲料水		設置台数	1台
貸付面積	1. 62㎡(W 180cm×D 90cm) ※使用済み容器回収ボックス、電源接続部分及び放熱スペースも貸付面積に含むものとする。			
貸付条件等	<ul style="list-style-type: none"> <li>販売品目は、缶、びん、ペットボトル、紙パック等の密閉容器の清涼飲料水としてください。</li> <li>自動販売機の色は、白を基調とした色にしてください。</li> </ul>			

配置図

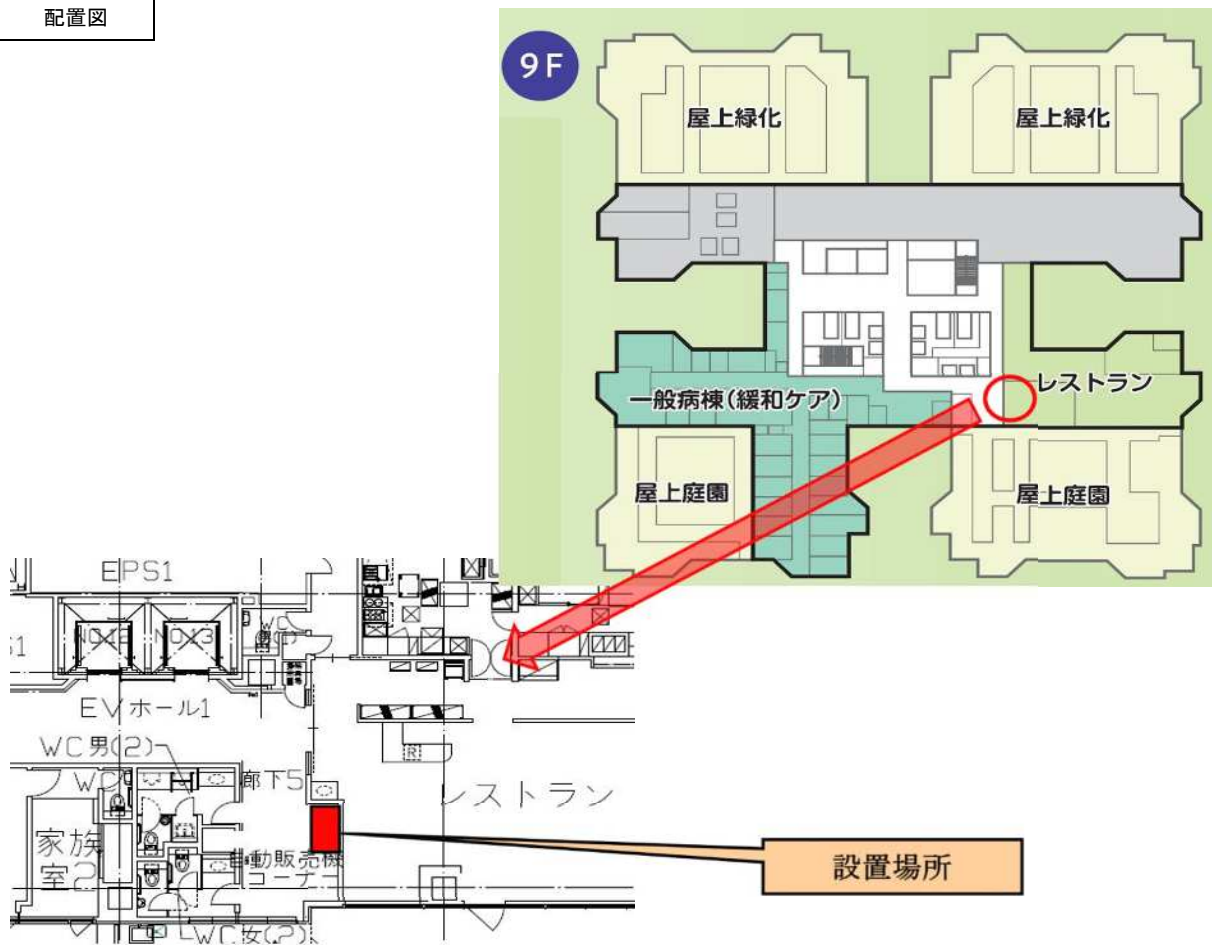

参考データ

- ・新規設置
- ・既設の自動販売機数: 18台(平均売上: 7, 646本/年)
- ・一般病棟(緩和ケア)の病床数: 20床
- ・一般病棟(緩和ケア)の入院患者延数: 1, 069人(令和6年11月より稼働)、24時間面会可能
- ・レストランの営業時間: 11時から14時30分(土日祝日休み)