

## 「さいたま市消防水利整備基準」の主な改正点

令和6年4月1日に「都市計画法に基づく開発許可等手引書」に記載されております「さいたま市消防水利整備基準」の改正がございました。改正点につきましては次のとおりとなります。

### 1 さいたま市消防水利規程の一部改正に伴う改正

さいたま市消防水利規程の一部改正と併せ、常用漢字を使用していない箇所（本文・別図1）を常用漢字表記へ改正するもの。

「防火水そう」⇒ 「防火水槽」

### 2 消火栓用黄線焼付標示の改正（別図2）



消火栓の路面等への黄線標示について、路面等の標示方法を改正するもの。

### 3 消防水利整備協議書の押印等の見直し（様式第1号）



現行の消防水利整備協議書では事業者から署名もしくは押印を求めていたが、窓口オンライン化のため廃止するもの。併せて副本受領の確認についても同様の理由で廃止するもの。

以上

消火栓用黄線焼付標示基本区分

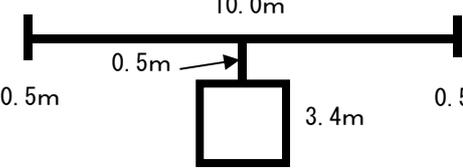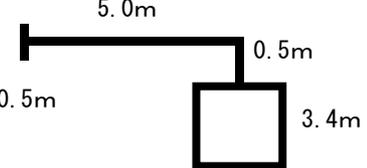区分	標 示 方 法	標示距離
1 (道路上)	 3.4m	3.4m
2 (歩道用)	 10.0m 0.5m 0.5m 3.4m 0.5m	14.9m
3 (交差点付近歩道用)	 5.0m 0.5m 0.5m 3.4m	9.4m

消火栓用黄線焼付標示のラインサイズ

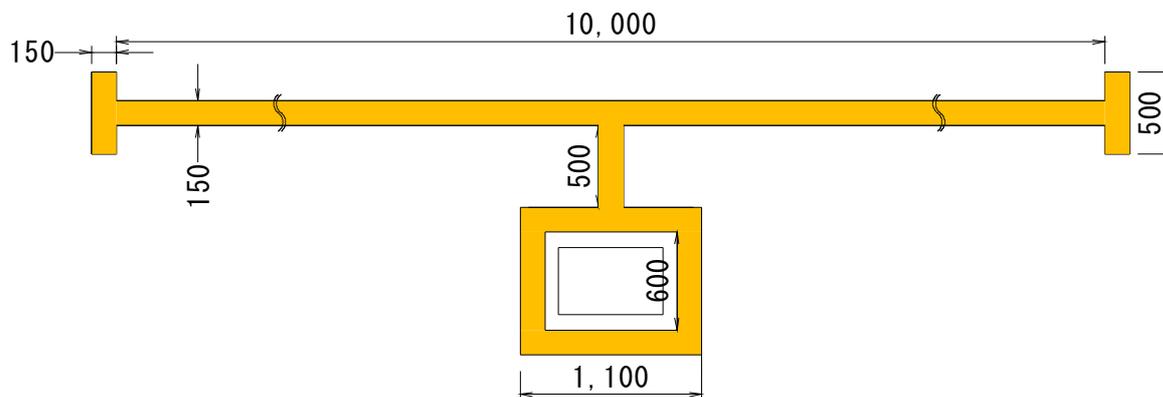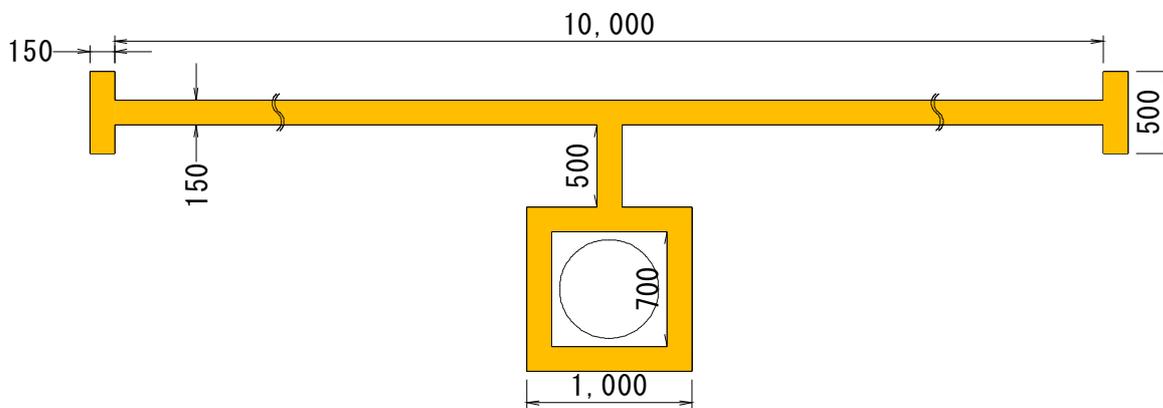

〔単位：mm〕

